



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

MERKEZ LABORATUVARI

HASTA BİLGİ BROŞÜRÜ

(DIŞKI)

DIŞKIDA YAĞ / REDÜKTAN MADDE

UYARILAR:

Bebeklerde:

- Dışkı idrarla karışmamalıdır.
- Dışkının bebek bezi tarafından emilmemesi gerekmektedir.

UYGULAMA:

Bunun için;

- Bebeğe idrar torbası takınız.
- İdrar torbası takılı iken; bebek bezini dış yüzünü iç tarafa gelecek şekilde bağlayınız. Bebek bezi kullanılmıyorsa naylon alt bezi kullanınız.


DIŞKIDA (GAİTADA) GİZLİ KAN

UYGULAMA:

- Sıvı içeren örnek alım şişesinin kapağını açınız (Şekil 1).
- Örnek alma çubuğunu gaitanın üç farklı bölgesine batırarak çeviriniz, böylece çubuğun gaitanın farklı bölgeleriyle temasını sağlayınız (Şekil 2).
- Üzerinde gaita örneği bulunan örnek alma çubuğunu içinde sıvı bulunan örnek alma şişesine tekrar takınız ve kapağı kapatınız.
- 2 dakika boyunca şişeyi alt-üst ederek karıştırınız (Şekil 3).
- İçine gaita örneği koyduğunuz şişeyi aynı gün içinde örnek kabul sekreterliğine teslim ediniz.
- Aynı gün içinde şişeyi teslim edemiyorsanız +4 C de (buzdolabında) saklayıp ertesi gün teslim ediniz.



SELOFANLI LAM YÖNTEMİNİN UYGULANMASI (KIL KURDU ARANMASI)

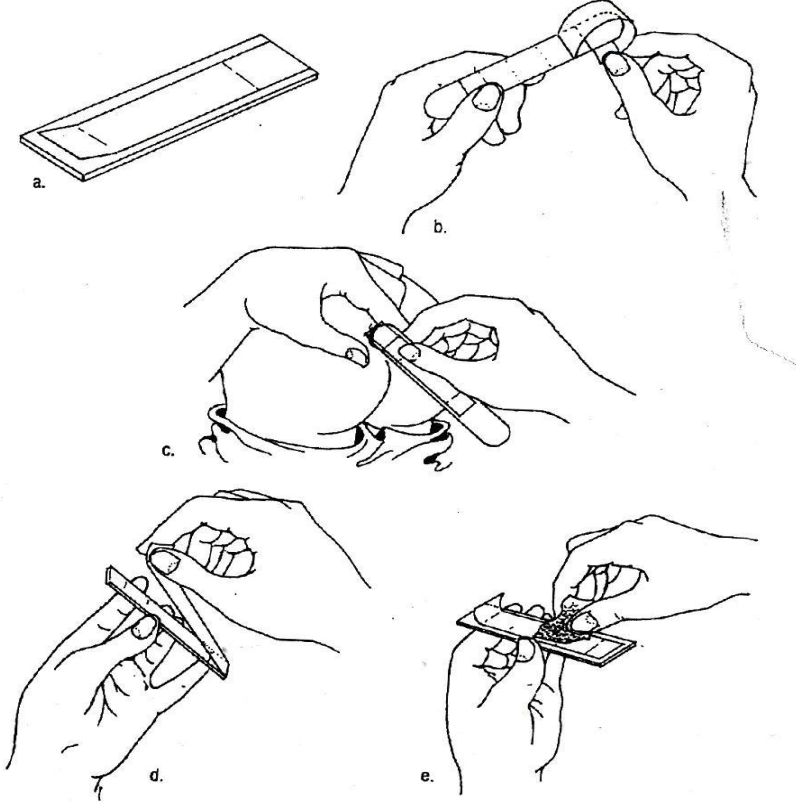

SELOFANLI LAM YÖNTEMİNİN UYGULANMASI (KIL KURDU ARANMASI)

- Bu işlem **mutlaka** sabah yataktan kalktıktan hemen sonra, tuvalete gitmeden önce (makat temizliği yapılmadan) uygulanmalıdır.
- Makat temizliği yapılmışsa işlem bir sonraki gün uygulanmalıdır.
- Dışkı örneği verilmesi gerekiyorsa, örnek bu işlemden sonra verilmelidir.

UYGULAMA BASAMAKLARI

- Size verilen cam (lam) üzerinde yapışık selofanlı bant mevcuttur.
- Selofanlı bandı lamdan ayırdıktan sonra selofan bandın yapışkan tarafı dışa gelecek şekilde bir çubuk ya da parmakla tutunuz.
- Yapışkan kısmı anüsün (makatın) çevresine birkaç kez değdiriniz.
- Bandı tekrar lam üzerine yapıştırınız.
- Ellerinizi sabunla iyi bir şekilde yıkayınız.

Parazitoloji dışkı örnekleri 1 saat içinde laboratuvara teslim edilmelidir.

Mesai saatleri dışında çalışılmamaktadır.